




**PLANO 2. CAUDALES DE SUMINISTRO Y EXTRACCION (CFM)**  
**CONDICIONES UNICAS PLANTA FARMACEUTICOS – VECOL SA**  
**FECHA MEDICION : 2025-01-14/20**

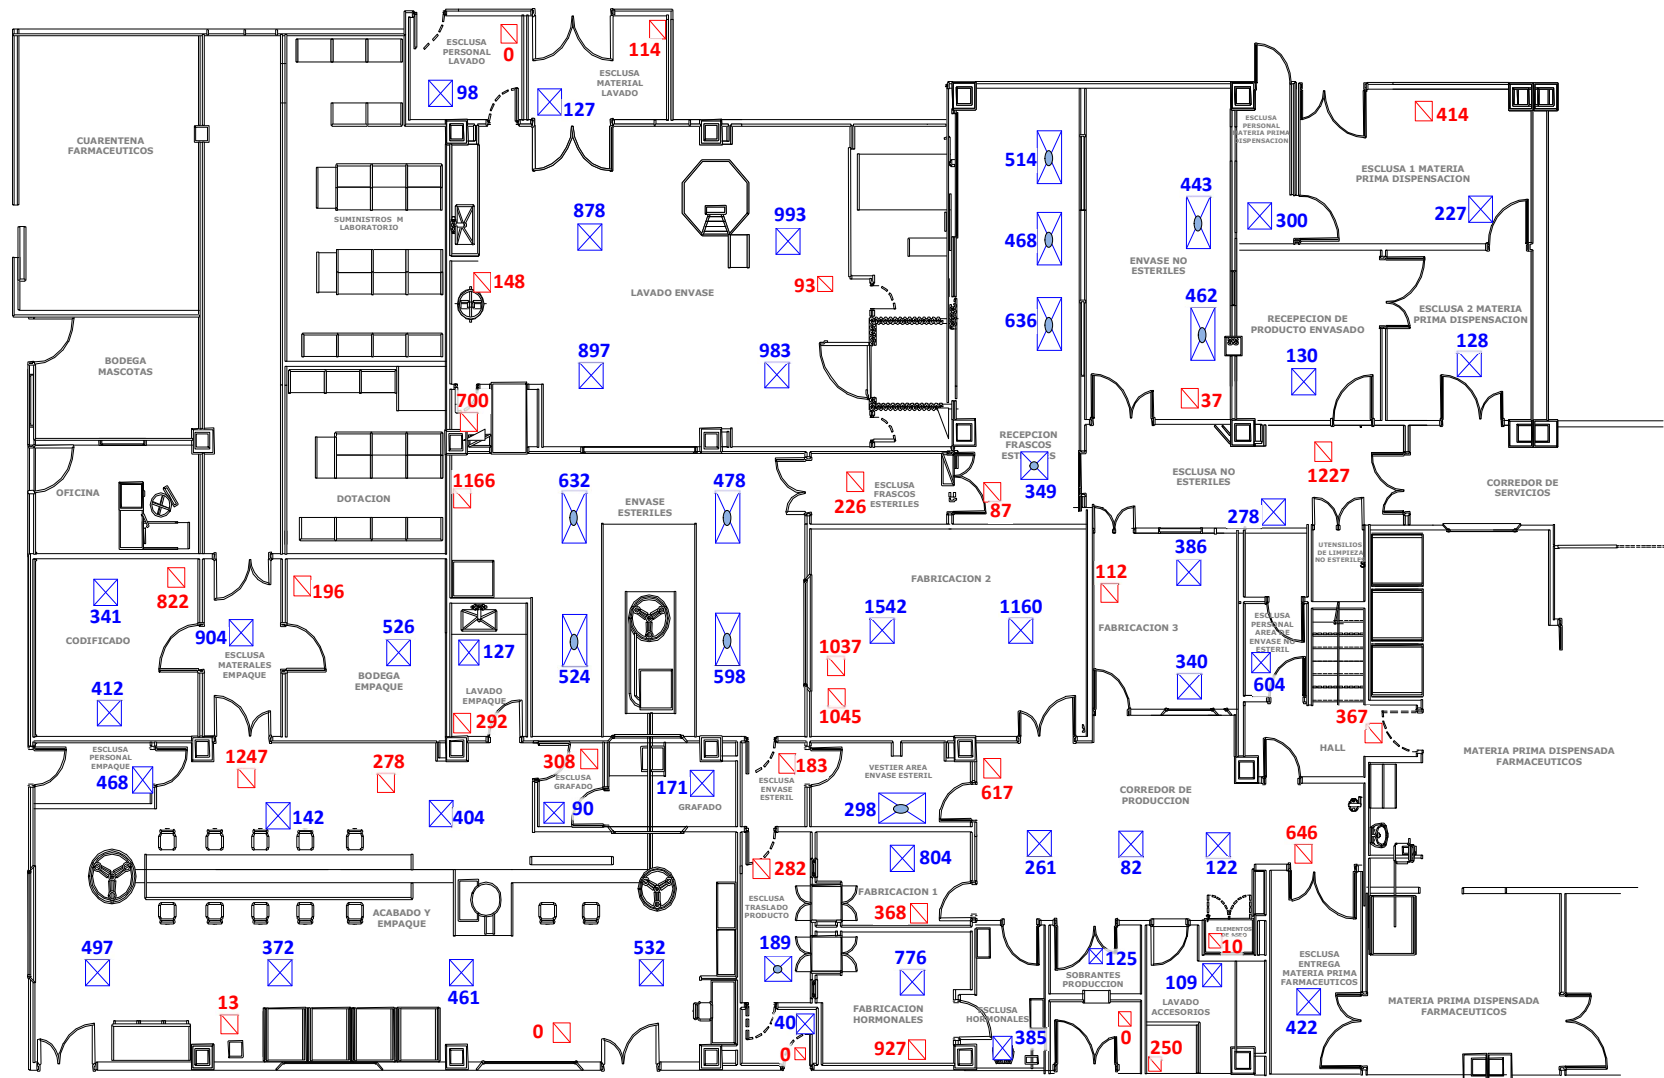


**CONVENCIONES:**

□ Rejilla de Extracción  
 □ Rejilla de Suministro

# Caudal de extracción de aire (CFM)  
 # Caudal de Suministro de aire (CFM)

**PLANO 3. CAUDALES DE SUMINISTRO Y EXTRACCION (CFM)**  
**CONDICIONES UNICAS PLANTA FARMACEUTICOS – VECOL SA**  
**FECHA MEDICION : 2025-01-15**


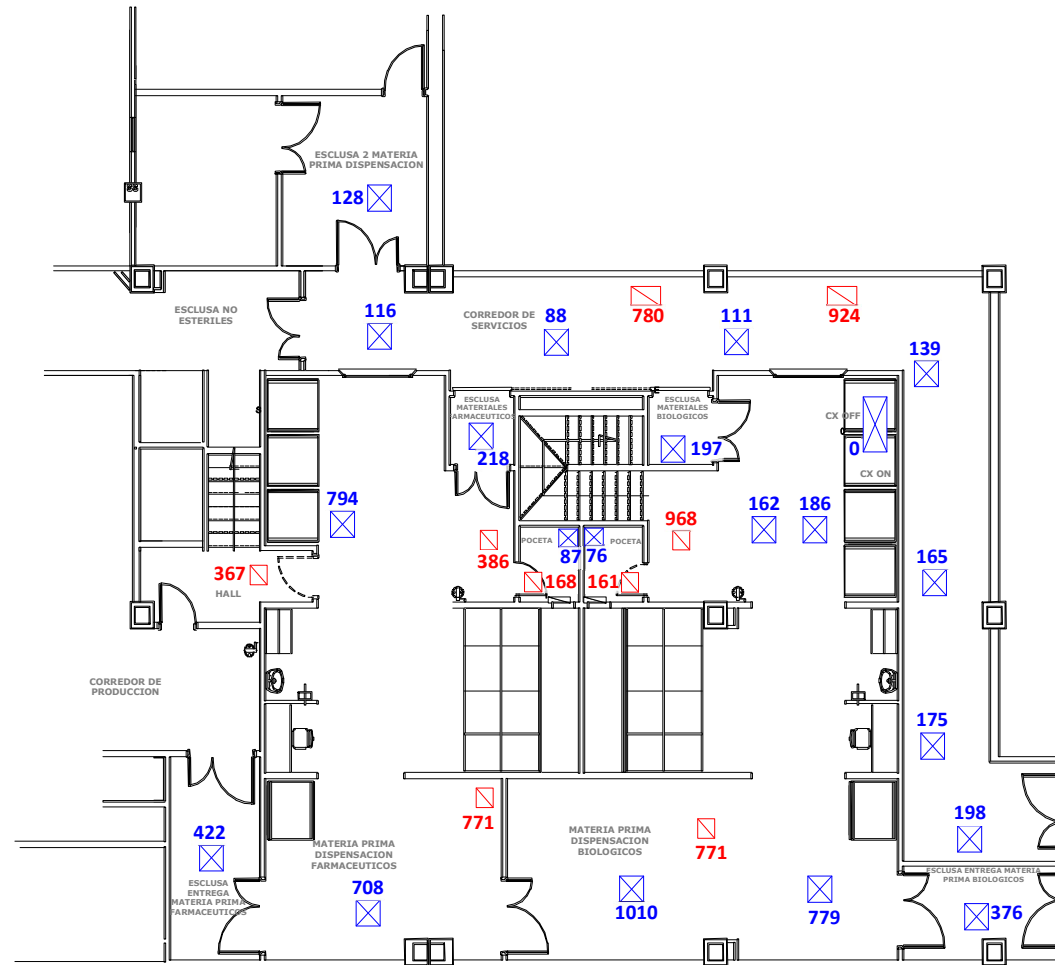


**CONVENCIONES:**

**Rejilla de Extracción**  
**Rejilla de Suministro**

**# Caudal de extracción de aire (CFM)**  
**# Caudal de Suministro de aire (CFM)**

**PLANO 4. CAUDALES DE SUMINISTRO Y EXTRACCION (CFM)**  
**CONDICIONES UNICAS PLANTA FARMACEUTICOS / VESTIERES – VECOL SA**  
**FECHA MEDICION : 2025-01-16**

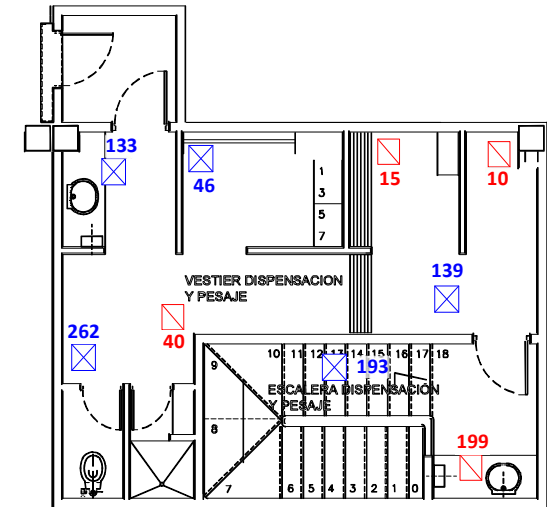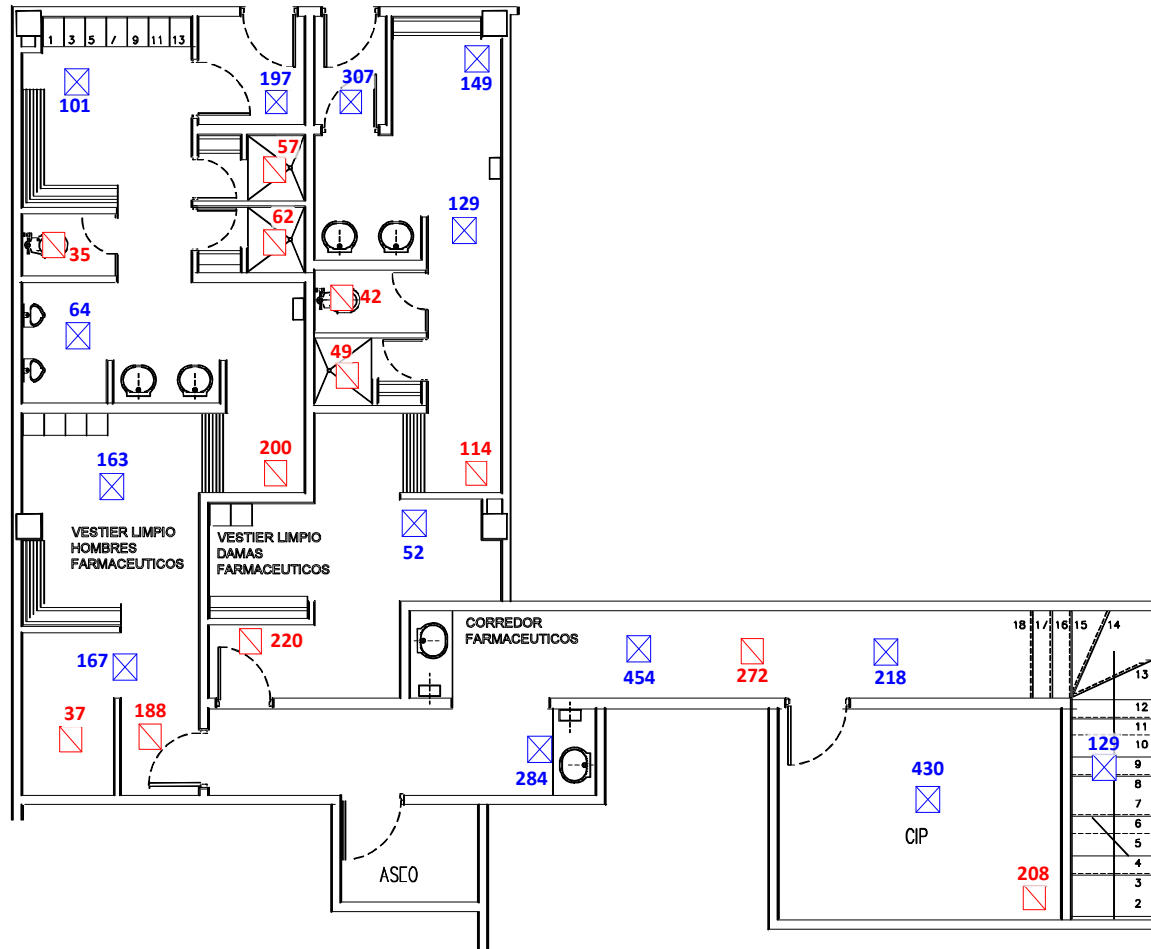


**CONVENCIONES:**

□ Rejilla de Extracción  
□ Rejilla de Suministro

# Caudal de extracción de aire (CFM)  
# Caudal de Suministro de aire (CFM)

**PLANO 3. DIFERENCIALES DE PRESIÓN (Pulgadas de Agua)**  
**CONDICIONES UNICAS PLANTA FARMACEUTICOS – VECOL SA**

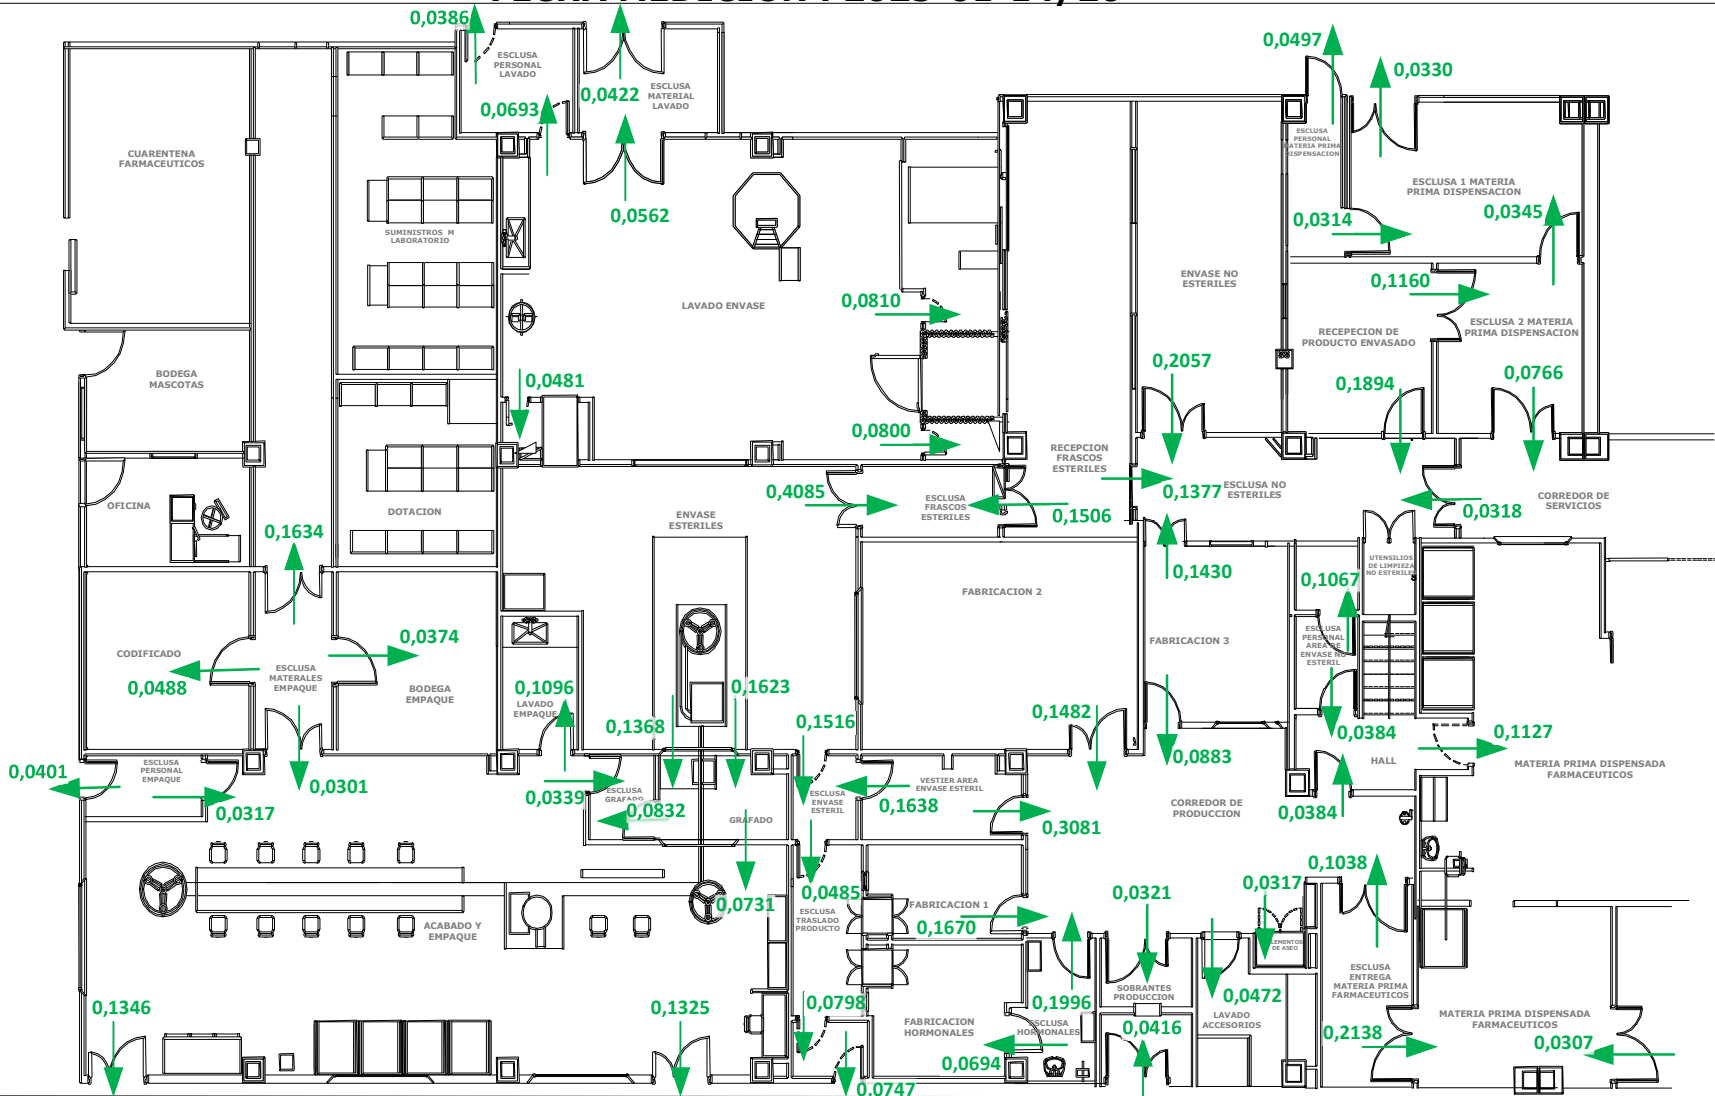
**FECHA MEDICION : 2025-01-14/20**

## CONVENCIONES:

→ **Sentido diferencial de Presión.**

### ##,## Magnitud diferencial de Presión.

**PLANO 6. DIFERENCIALES DE PRESIÓN (Pulgadas de Agua)**  
**CONDICIONES UNICAS PLANTA FARMACEUTICOS – VECOL SA**  
**FECHA MEDICION : 2025-01-15**

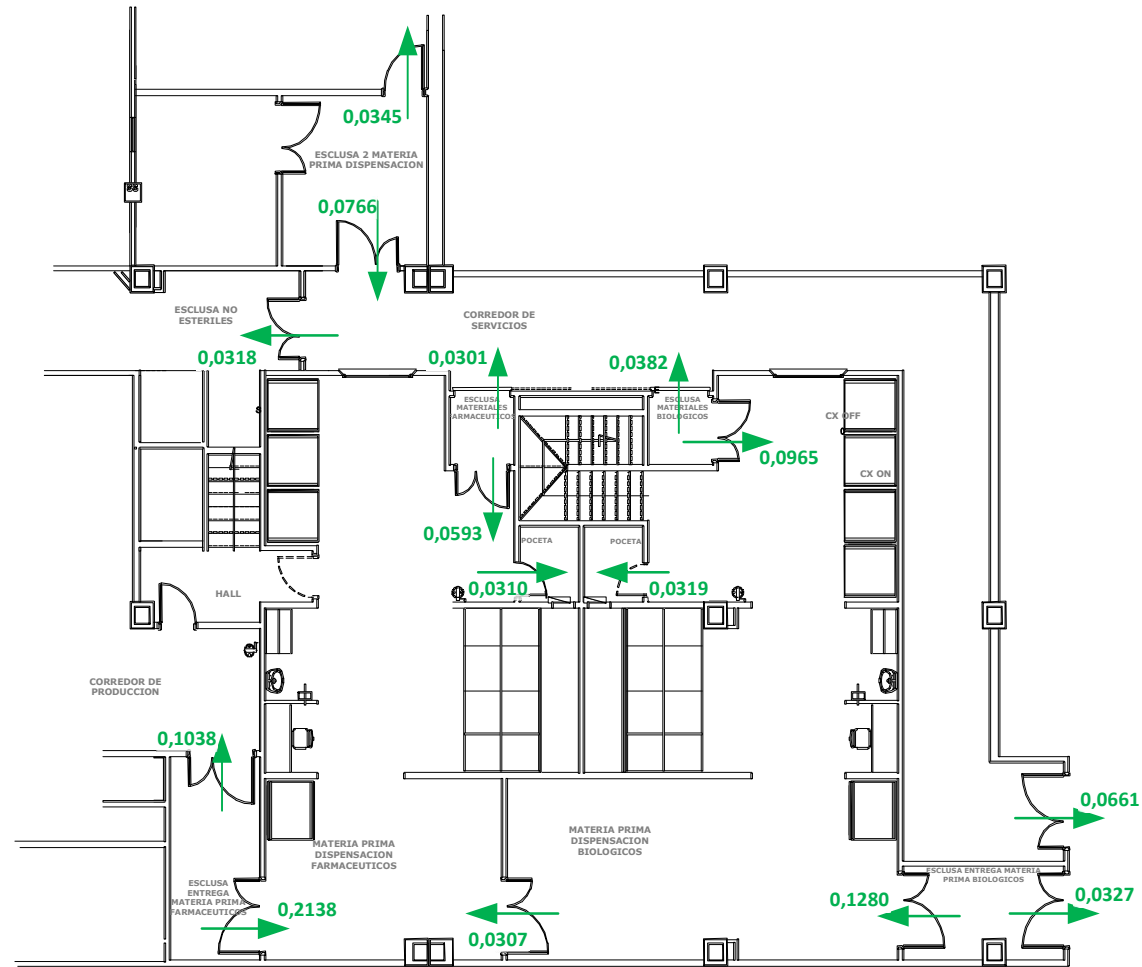



**CONVENCIONES:**



Sentido diferencial de Presión.

##,## Magnitud diferencial de Presión.

**PLANO 7. DIFERENCIALES DE PRESIÓN (Pulgadas de Agua)**  
**CONDICIONES UNICAS PLANTA FARMACEUTICOS / VESTIERES – VECOL SA**  
**FECHA MEDICION : 2025-01-16**

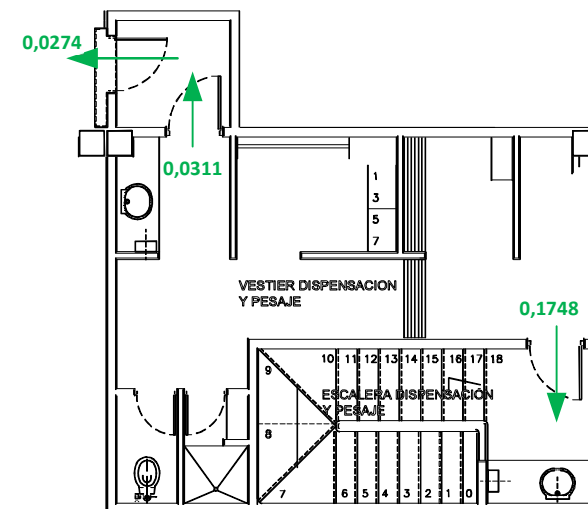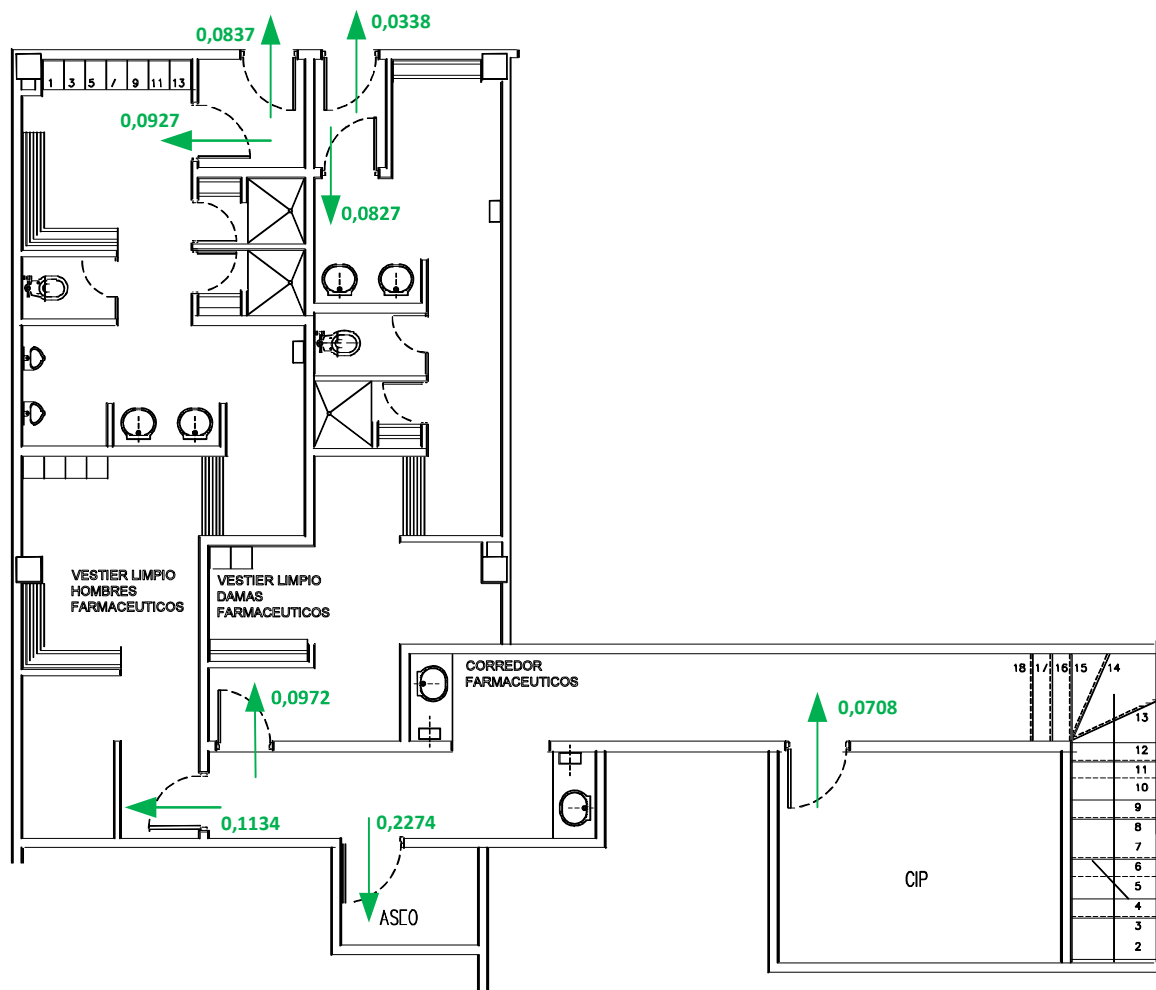


**CONVENCIONES:**

→ Sentido diferencial de Presión.

##,## Magnitud diferencial de Presión.

**PLANO 8. PUNTOS DE CONTEO DE PARTICULAS Y PRUEBAS DE RECUPERACION (LOCACIONES)**  
**CONDICIONES UNICAS PLANTA FARMACEUTICOS – VECOL SA**  
**FECHA MEDICION : 2025-01-15/20**

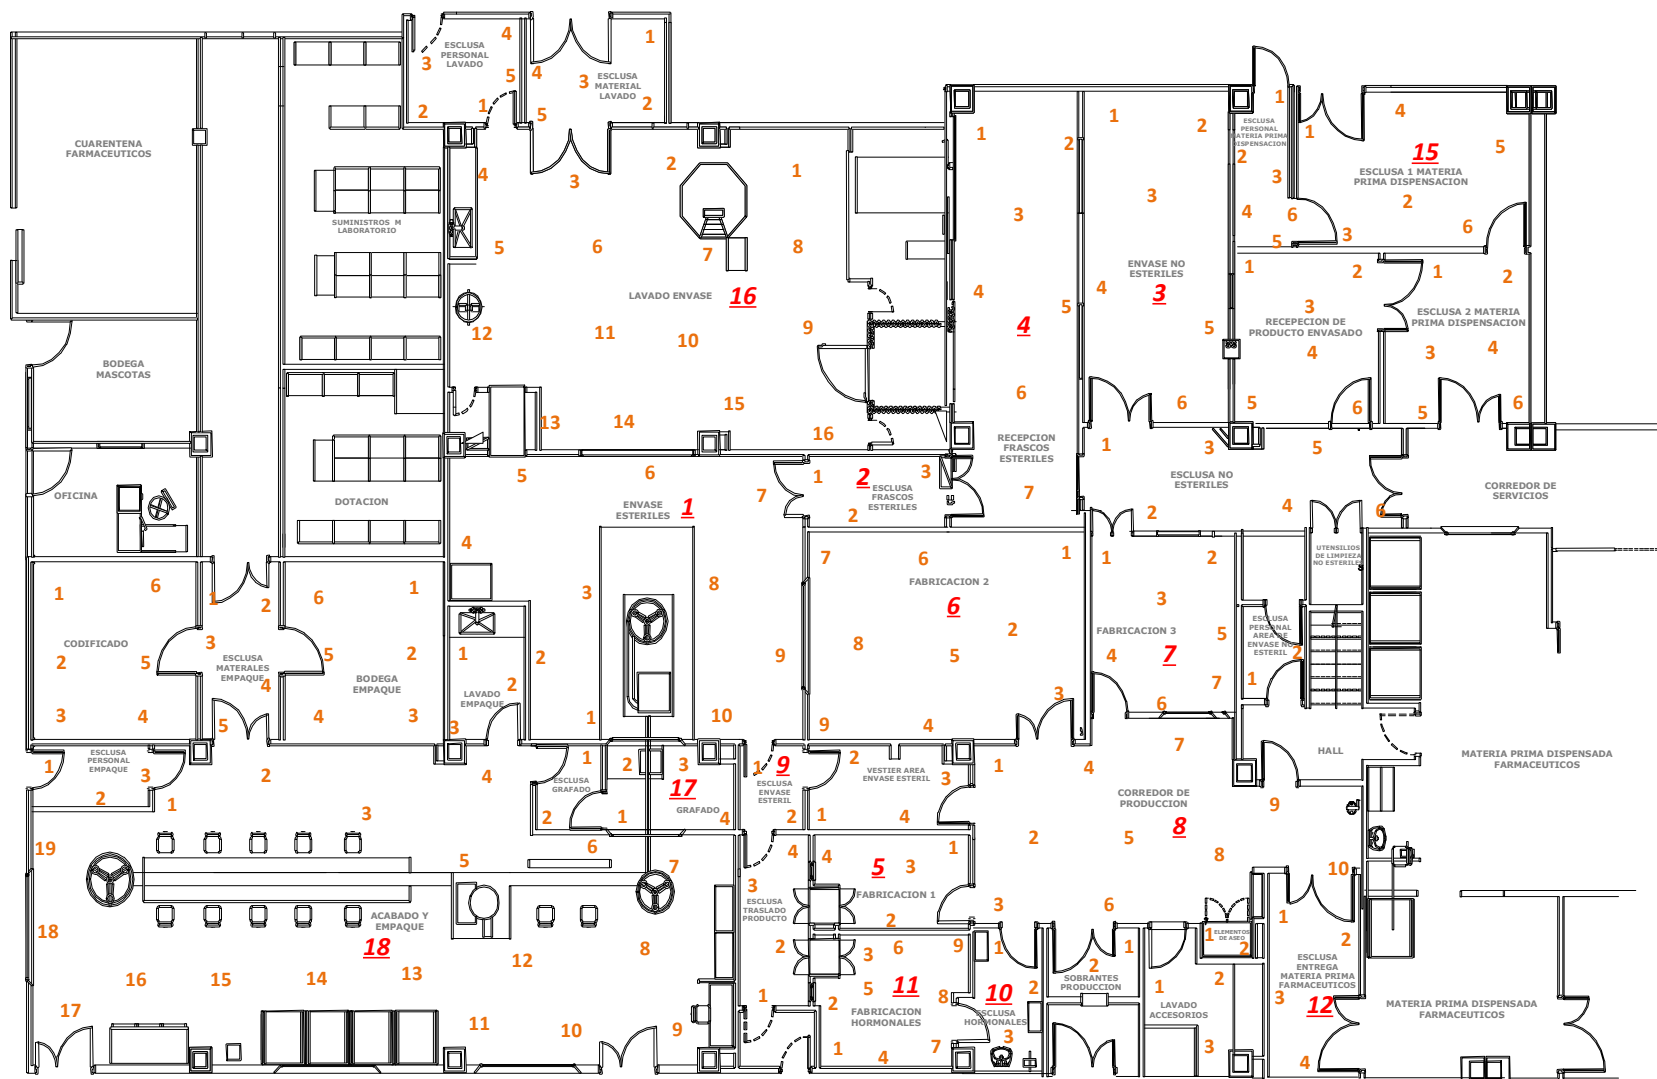


**CONVENCIONES:**

**# PUNTO LOCALIZACIÓN DE CONTEO DE PARTICULAS**

**# PUNTO LOCALIZACIÓN PRUEBA DE RECUPERACION**



**PLANO 9. PUNTOS DE CONTEO DE PARTICULAS Y PRUEBAS DE RECUPERACION (LOCACIONES)**  
**CONDICIONES UNICAS PLANTA FARMACEUTICOS – VECOL SA**  
**FECHA MEDICION : 2025-01-16/17**


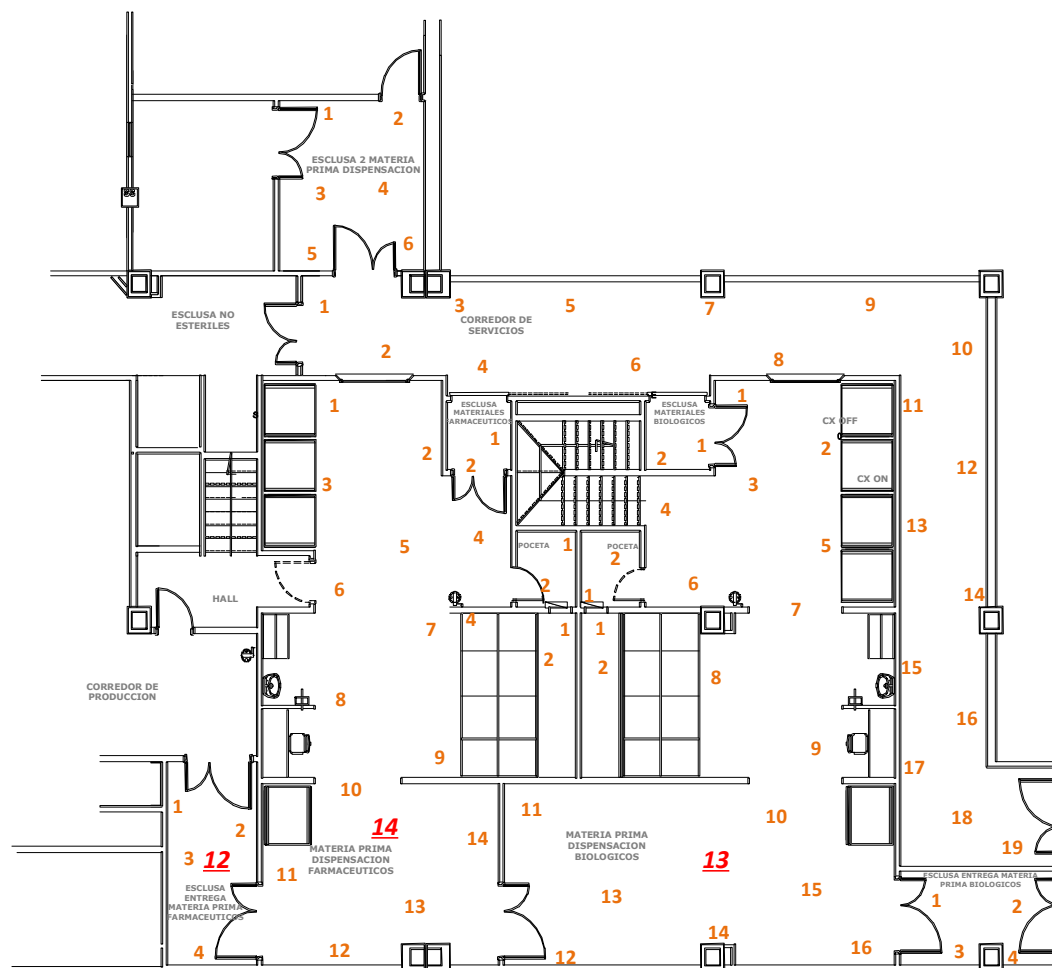


**CONVENCIONES:**

# PUNTO LOCALIZACIÓN DE CONTEO DE PARTICULAS

# PUNTO LOCALIZACIÓN PRUEBA DE RECUPERACION


**PLANO 10. PUNTOS DE CONTEODE PARTICULAS (LOCACIONES)**  
**CONDICIONES UNICAS PLANTA FARMACEUTICOS / VESTIERES – VECOL SA**  
**FECHA MEDICION : 2025-01-16/17**

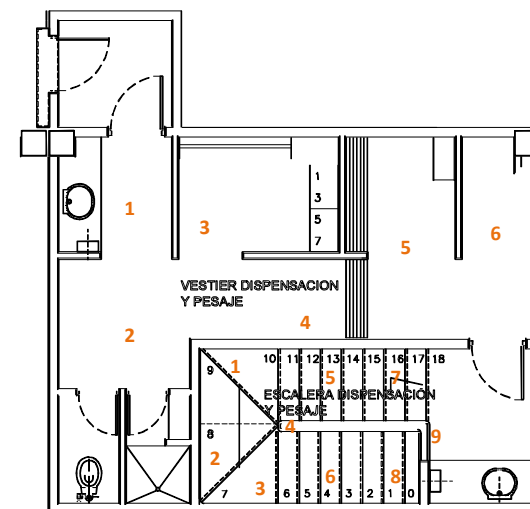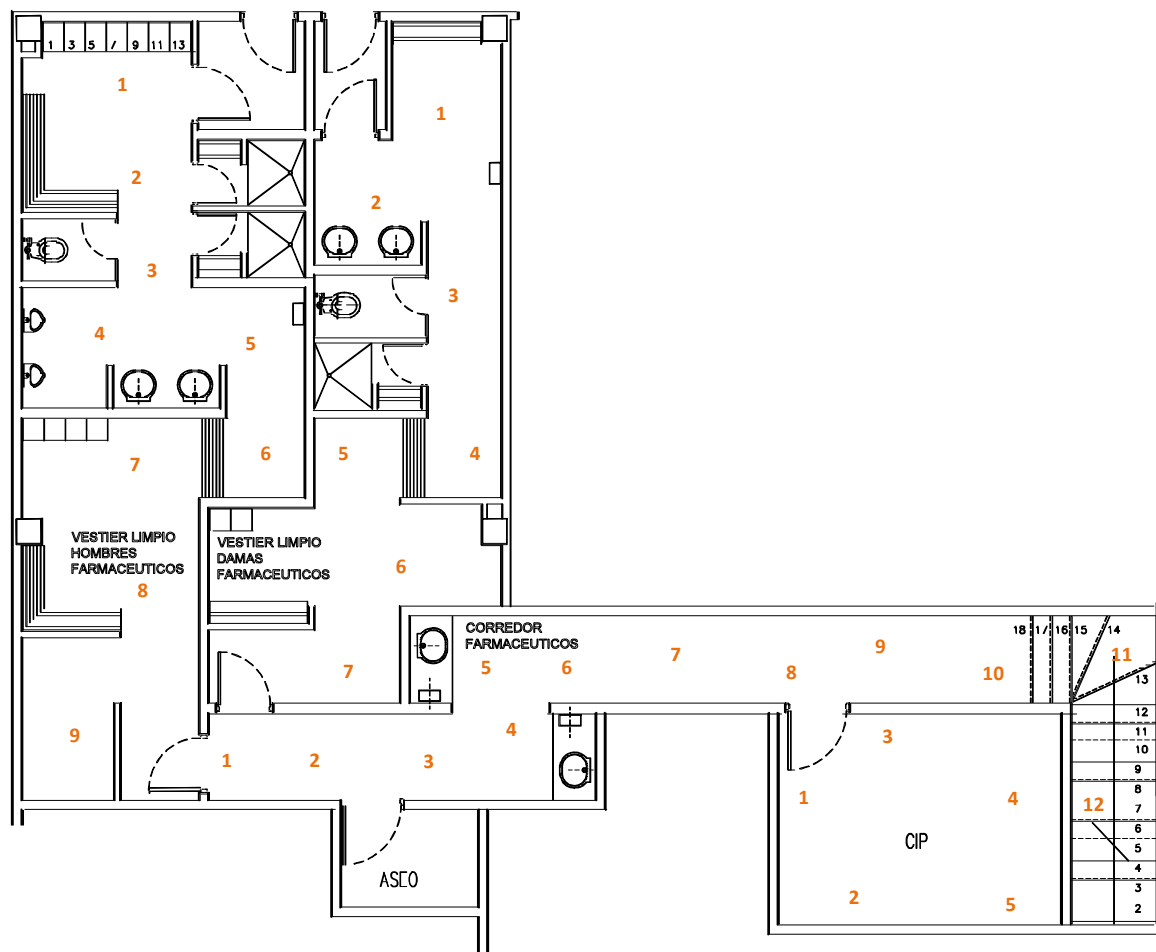

**CONVENCIONES:**

# PUNTO LOCALIZACIÓN DE CONTEO DE PARTICULAS

## PLANO 11. DIFERENCIALES DE PRESIÓN (Pulgadas de agua) ESPECIFICACIONES – PLANTA FARMACEUTICOS - VECOL S.A.

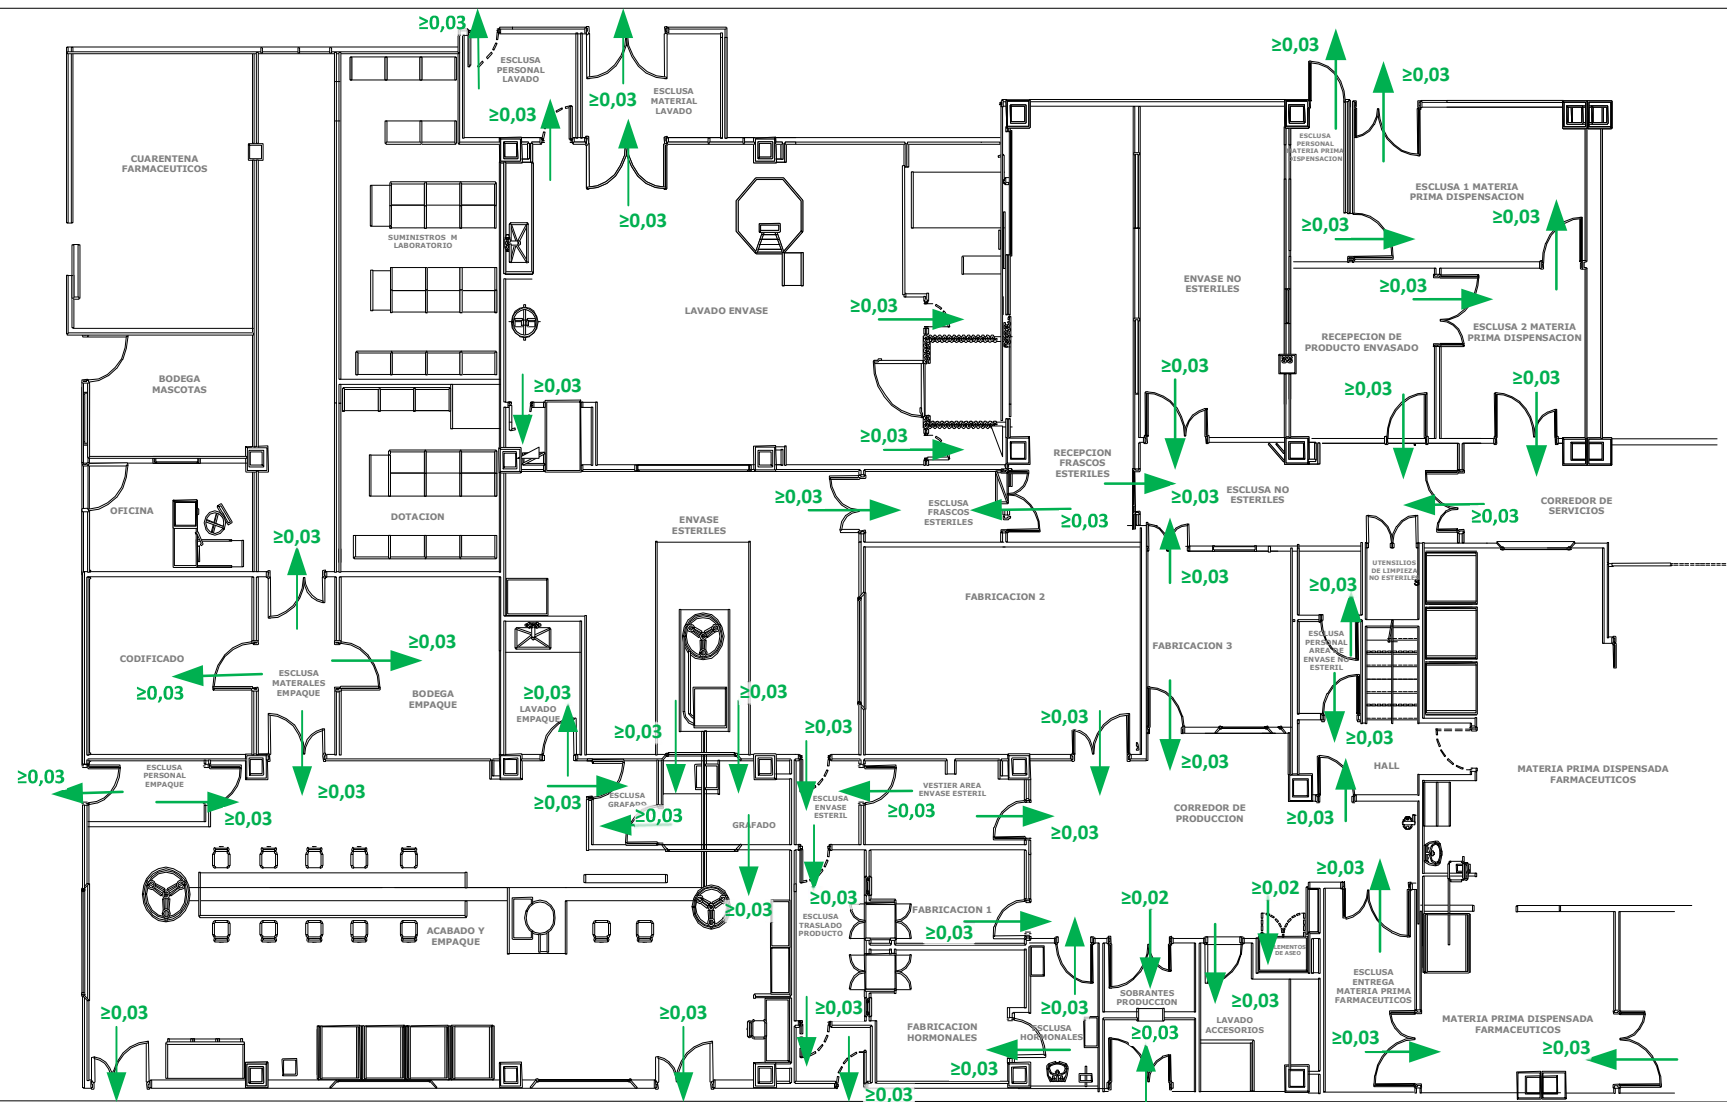


### CONVENCIONES:



Sentido diferencial de Presión.

##,## Magnitud diferencial de Presión.

**PLANO 12. DIFERENCIALES DE PRESIÓN (Pascales)**  
**ESPECIFICACIONES – PLANTA FARMACEUTICOS – VECOL S.A.**

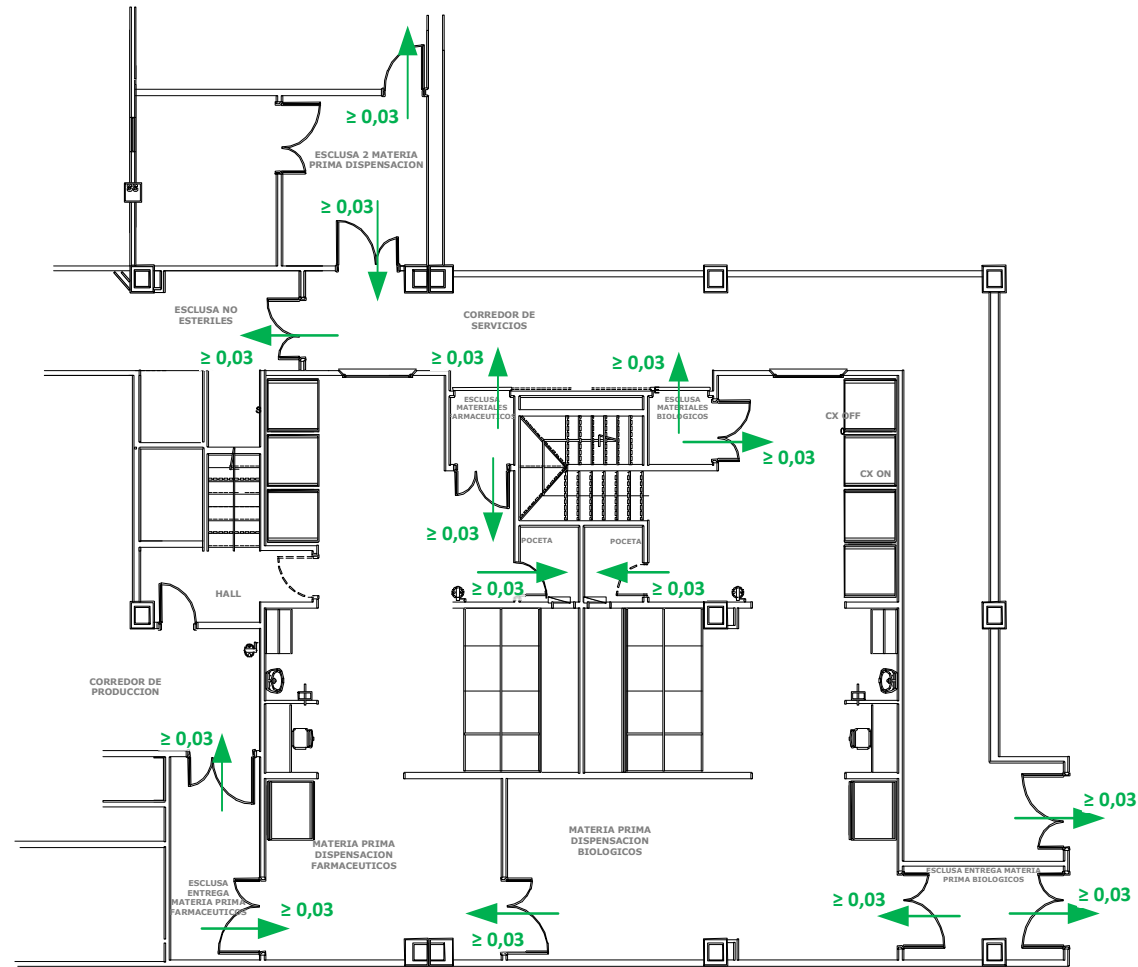



**CONVENCIONES:**



Sentido diferencial de Presión.

##,## Magnitud diferencial de Presión.

**PLANO 13. DIFERENCIALES DE PRESIÓN (Pulgadas de Agua)**  
**ESPECIFICACIONES – PLANTA FARMACEUTICOS/VESTIERES - VECOL S.A.**

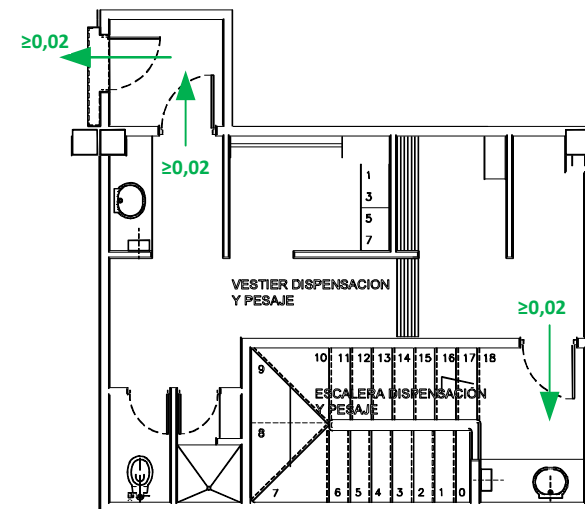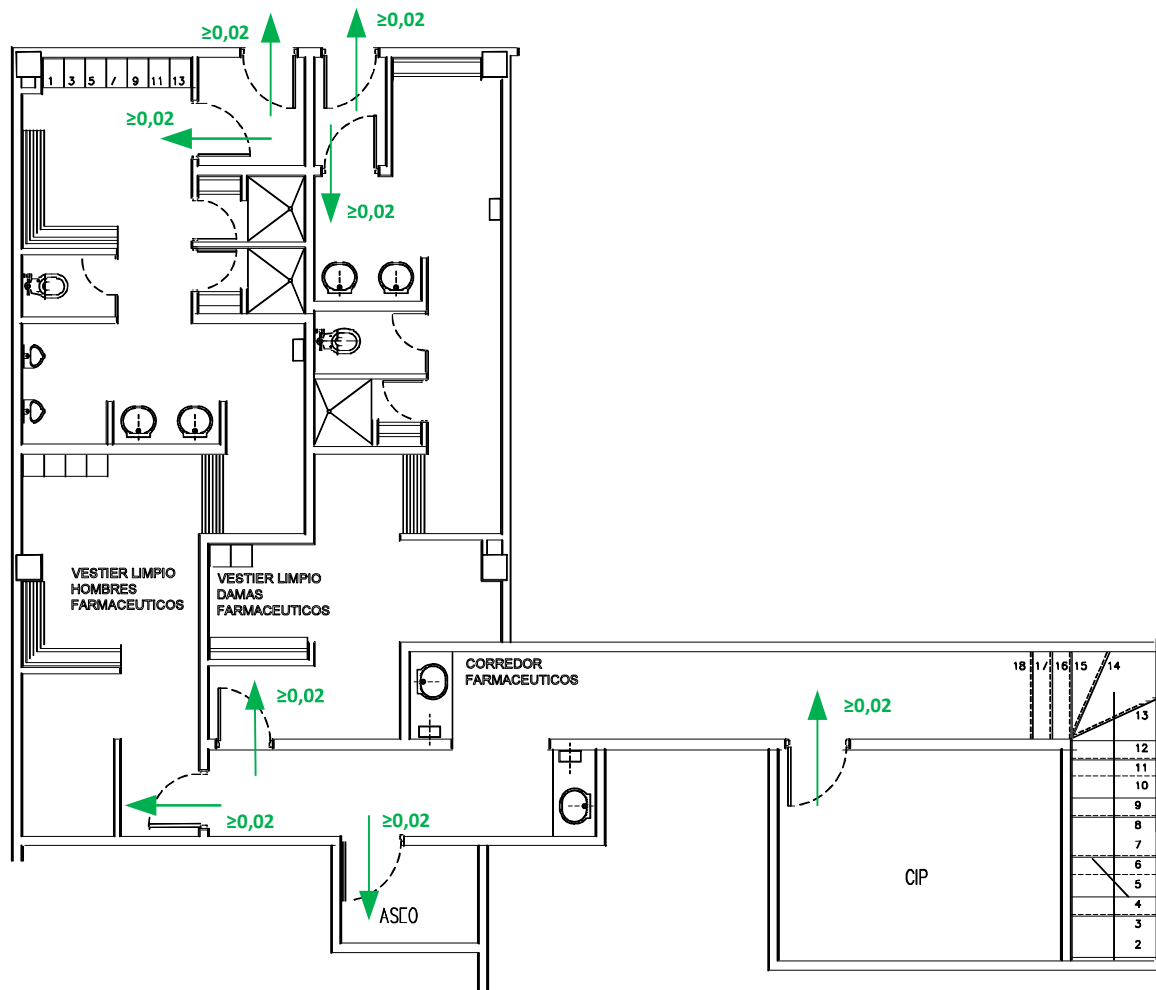

**CONVENCIONES:**



Sentido diferencial de Presión.

##,## Magnitud diferencial de Presión.